

Määrästenmukainen käyttö

- RT-ohjausyksikkö käytettäväksi tyhjässä kotelossa RT GEH02-ALU tai tuuletuspainike-ohjausyksikön RT LT 45 yhteydessä tyhjässä kotelossa RT GEH02-LT-ALU
- 24 V DC D+H-savunpoistokeskuksiin
- Toiminnot (2-kertainen tai 3-kertainen):
 - AUKI-KIINNI (KIINNI-painike peitettynä)
 - hälytys-, valvonta- ja häiriönäyttö

Intended use

- RT operating unit for insertion into empty housing RT GEH02-ALU or in connection with vent button operating unit RT LT 45 into empty housing RT GEH02-LT-ALU
- For 24 VDC D+H smoke vent control panels
- Functions (double or triple):
 - OPEN-CLOSE (CLOSE button concealed)
 - alarm-, control- and fault display

Turvallisuusohjeet

- Liitännän saa tehdä vain pätevä sähköalan ammattilainen!
- Käyttöjännite 24 V DC!
- Älä asenna johtoja voimalinjojen yhteyteen!
- Käytä vain kuivissa tiloissa.

Safety notes

- **Connection must be carried out by a certified electrical technician!**
- Operating voltage 24 V DC!
- Do not run cables with together power lines!
- Use only in dry rooms


Toimituksen sisältö

- Piirilevypidikkeellä varustettu ohjausyksikkö. Ei koteloa eikä RT LT45:tä.

Scope of supply

- Operating unit with board holder. Without housing and without RT LT45.


Liitäntä / Connection

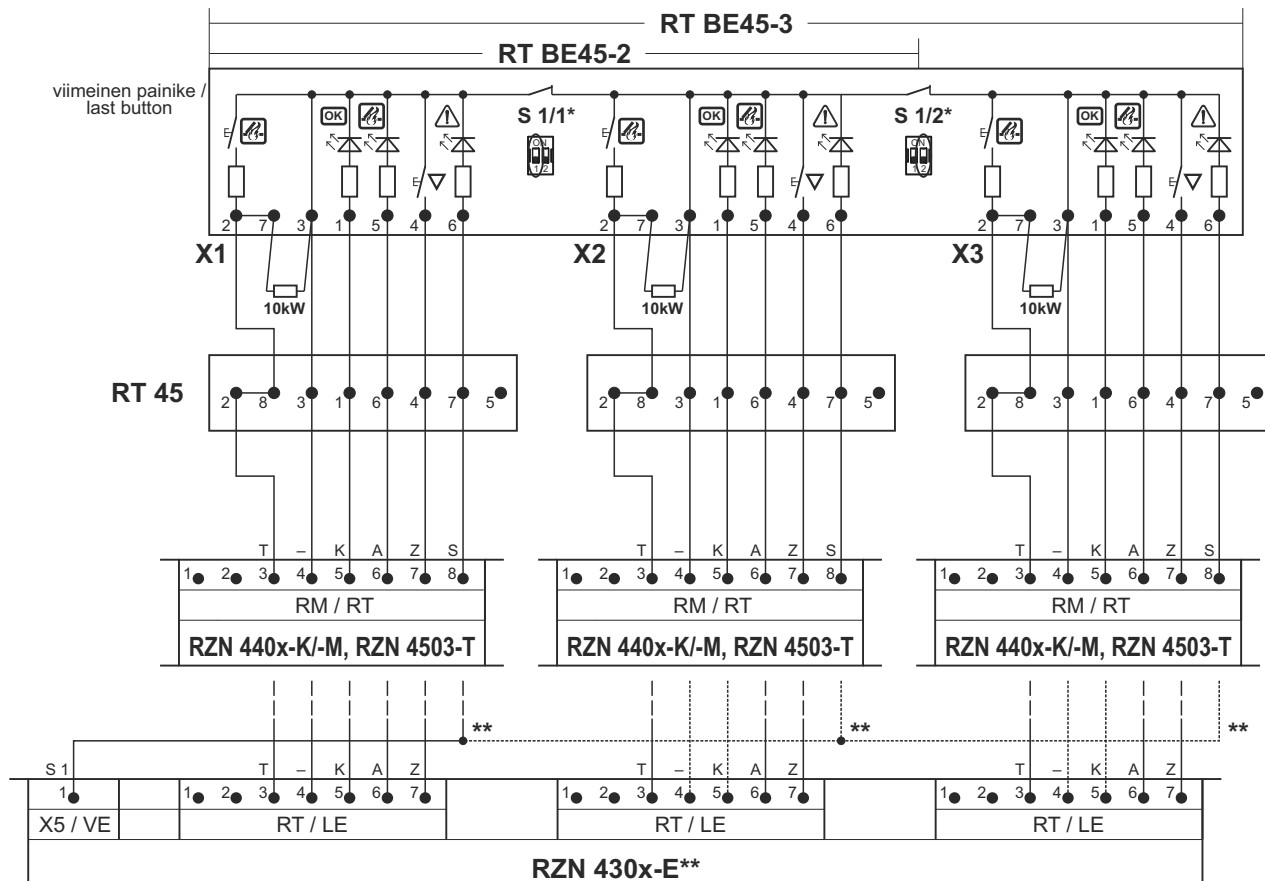

* Keskuksen yhteinen miinus (-) = ON. / With a common minus (-) from one control panel = ON.

** Valvonta, häiriö ja miinus voidaan tarv. silloittaa RT-painikkeissa. / Control, malfunction and minus can possibly be bridged in the RT button.

Käyttö / Operation

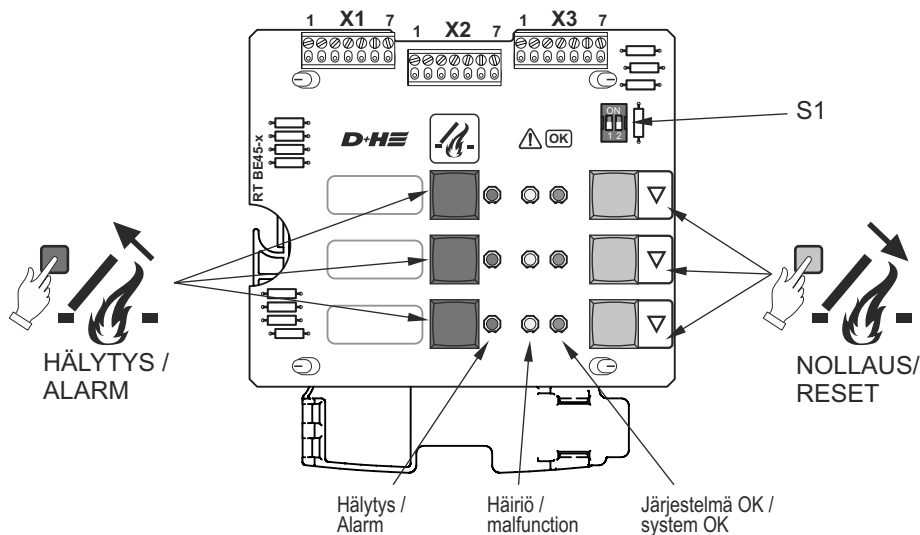

Tekniset tiedot / Technical data

Jännitteensyöttö / power supply: 18–28 VDC

Hälytysvastus / alarm resistor: 1,1 kW

Liitäntä / Connection: 0,5 mm²... 2,5 mm²

Lämpötila-alue / Temperature range: -5 °C... +40 °C

Näyttö / Display (× 2 / × 3)

: 24 V DC / 8 mA

: 24 V DC / 8 mA

: 24 V DC / 8 mA

D+H

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Puh.: +49 4060 565 239
Faksi: +49 4060 565 254
Sähköposti: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2015 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Tekniset muutokset pidätetään. /
Rights to technical modifications reserved.

			Kuvaus / Description
			Järjestelmä OK / system OK
			Hälytys / Alarm
			Häiriö / malfunction
			Huoltoajastimen aika kulunut / Servicetimer is up
	** Asiakaspalvelu / Service		