


KERAVENT
 automaatio
 Tuomas Ovaska 046-850 3173
 etunimi.sukunimi@keragroup.fi

Ryhmäkaapelin poikkipinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

D muutos
 E muutos
 F muutos

A muutos
 B muutos
 C muutos

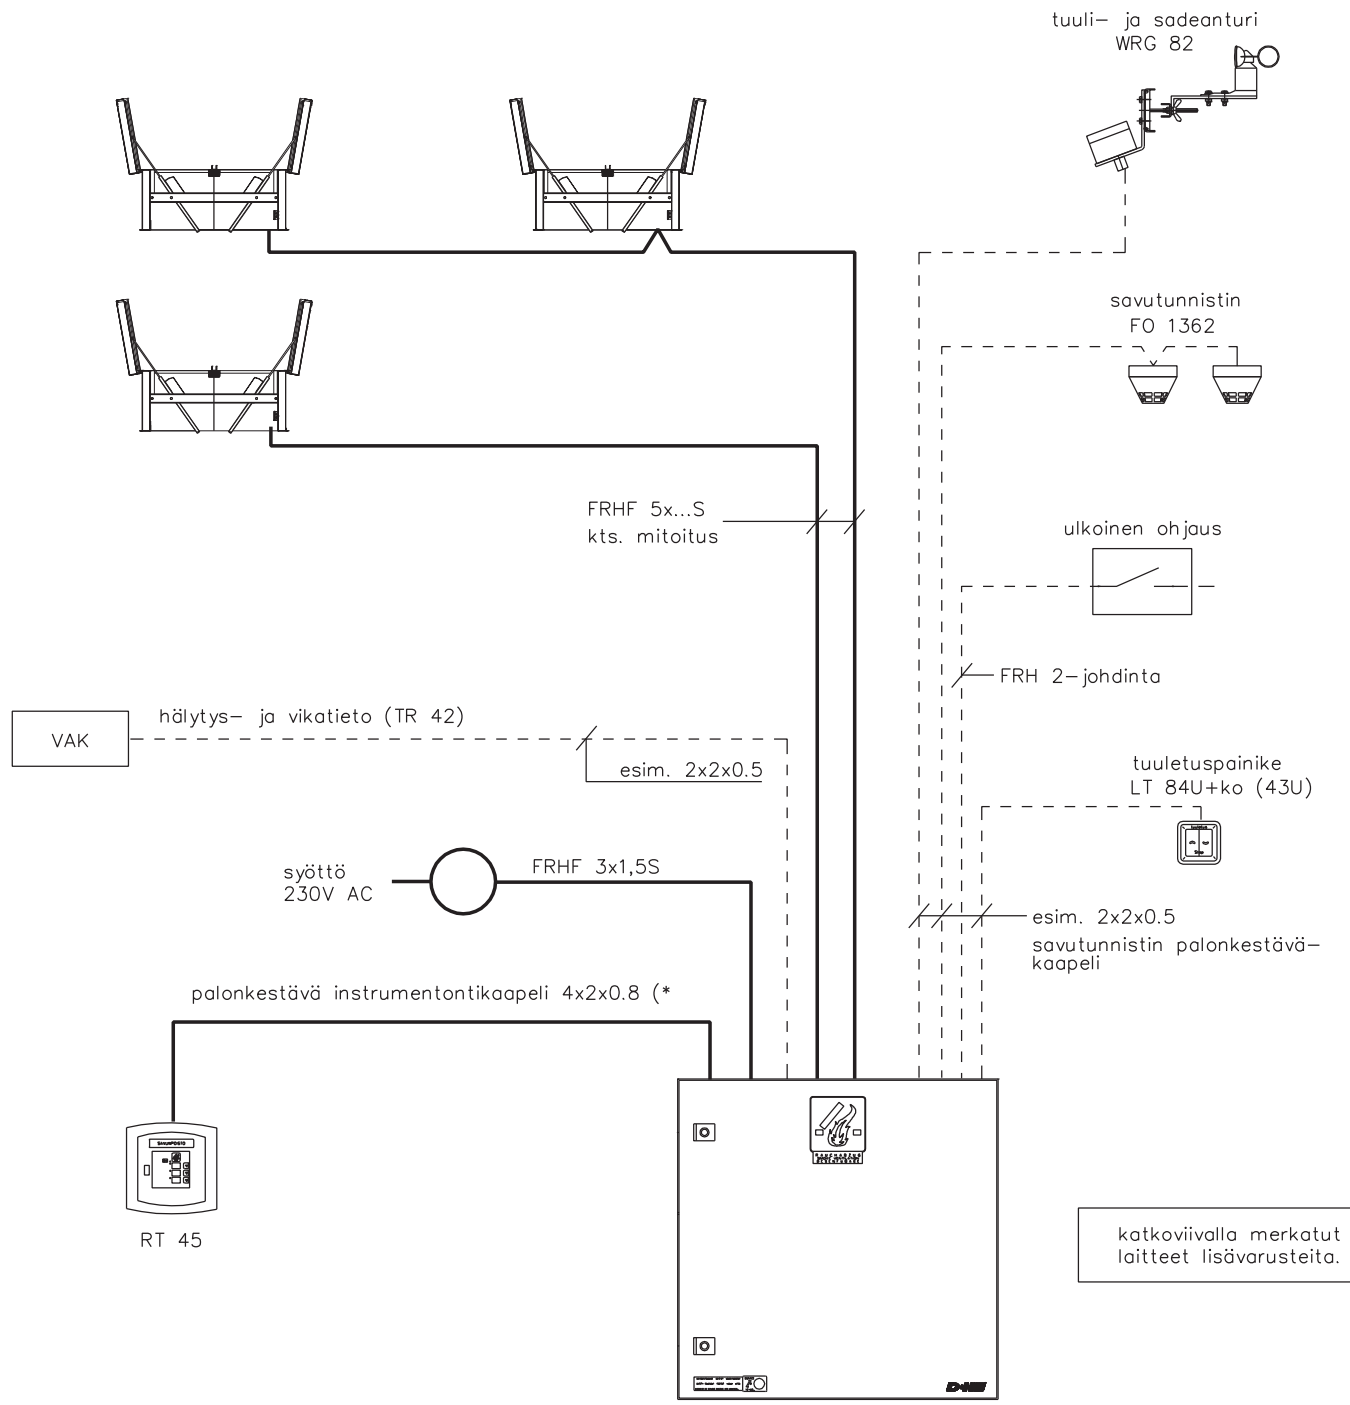

*)
 RT 46 -> 6 johdinta
 RT 45-2 -> 12 johdinta
 RT 45-3 -> 18 johdinta

- Keskukset:
 RZN 4404-M (310x310x100mm)
 RZN 4408-M (310x310x100mm)
 RZN 4416-M (500x500x210mm)
 CPS-B1-5-0101 (310x310x104mm)
 CPS-PI-020-0202 (400x500x245mm)
 CPS-PI-040-0202 (400x500x245mm)

katkoviivalla merkatut
 laitteet lisävarusteita.